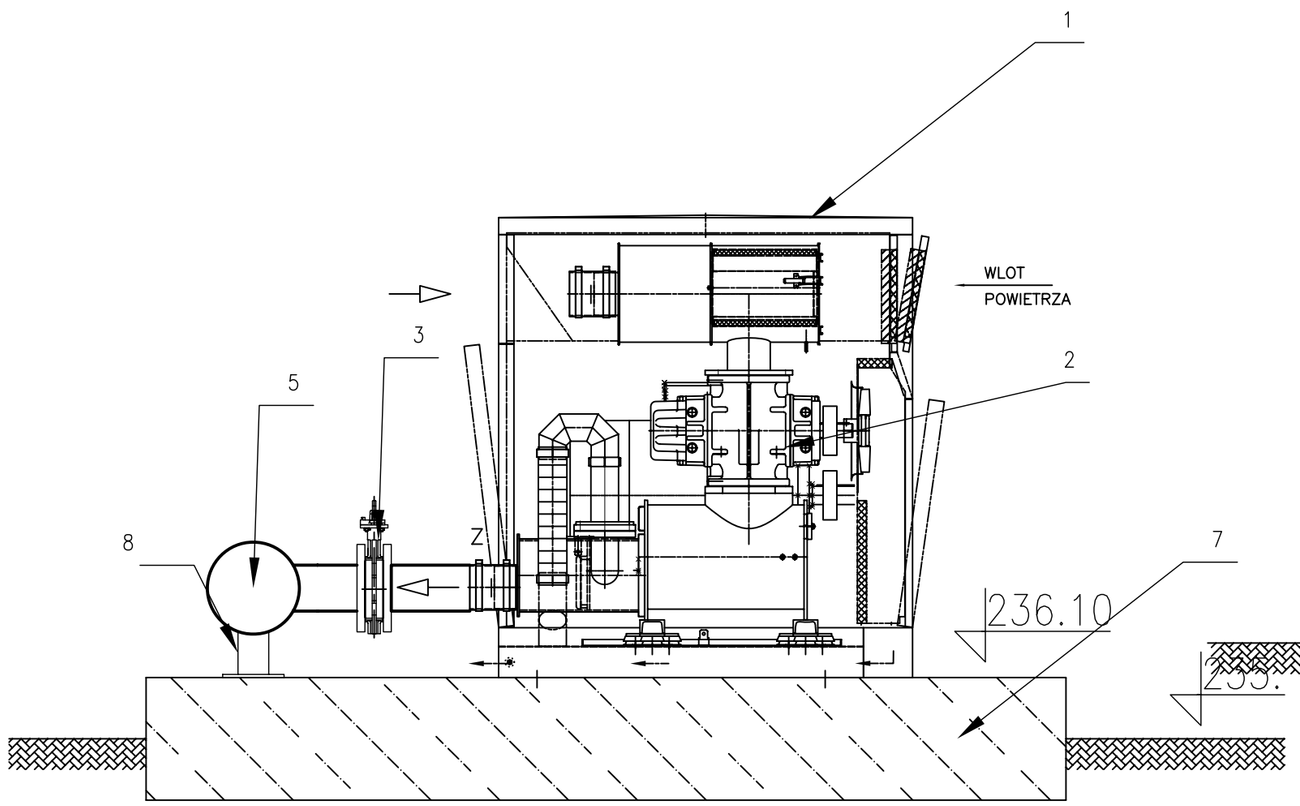

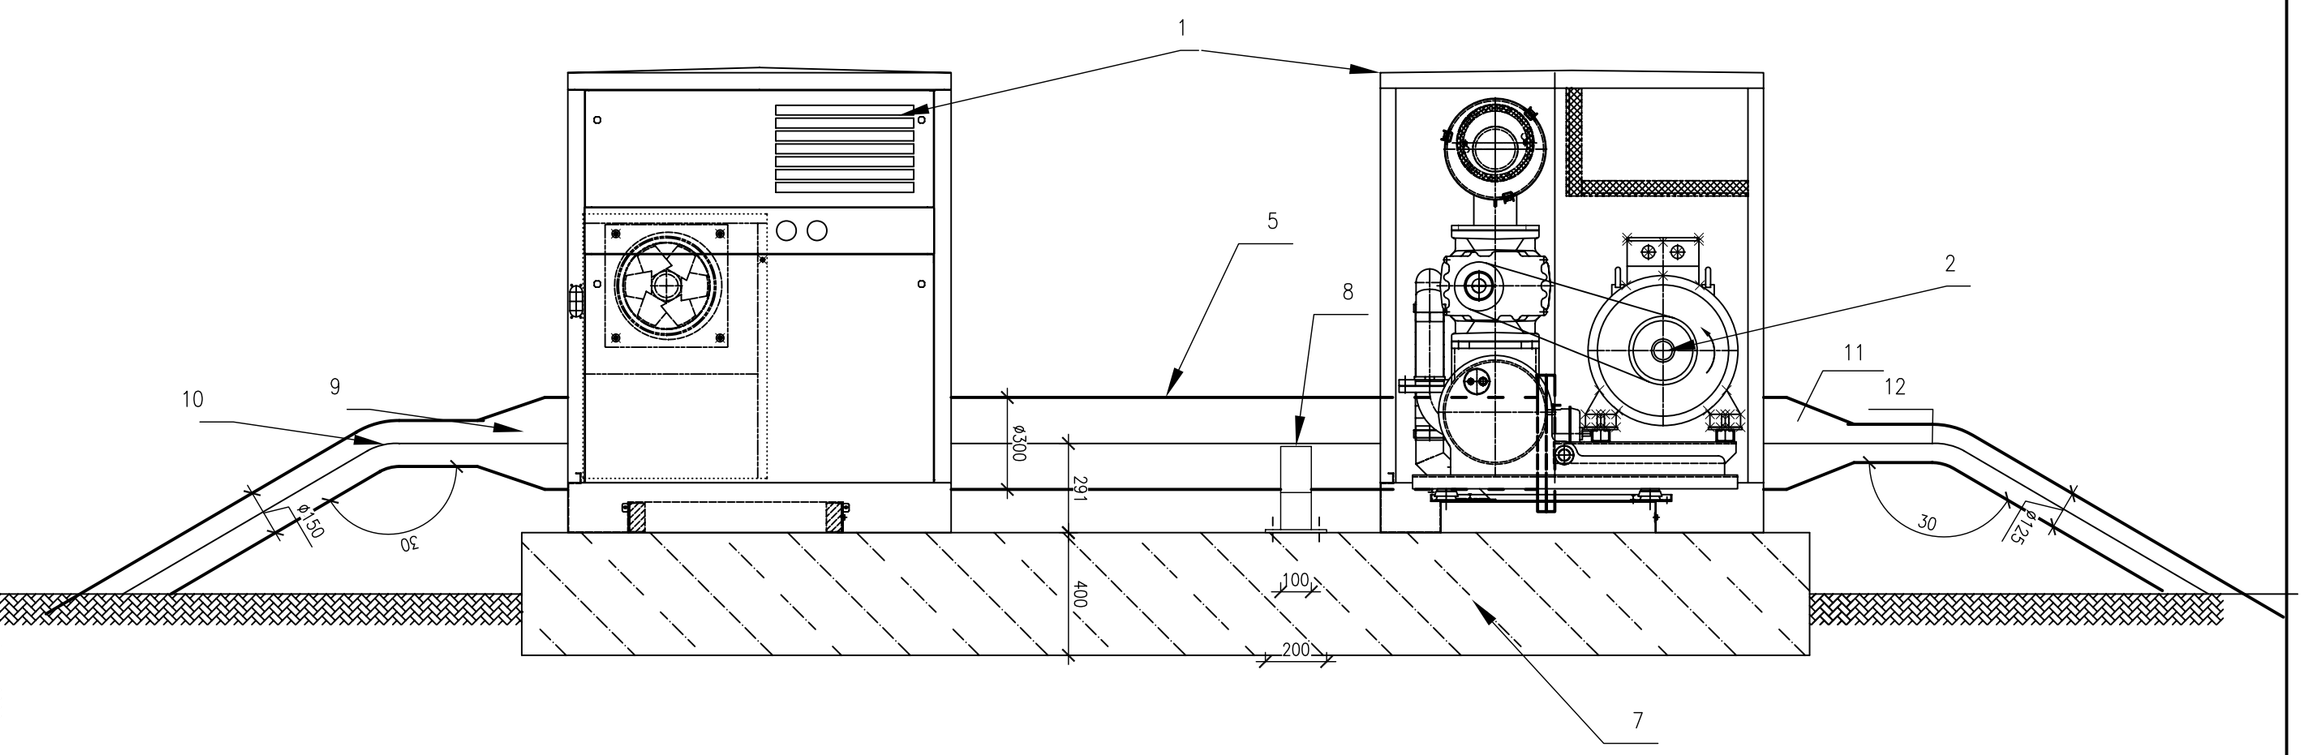

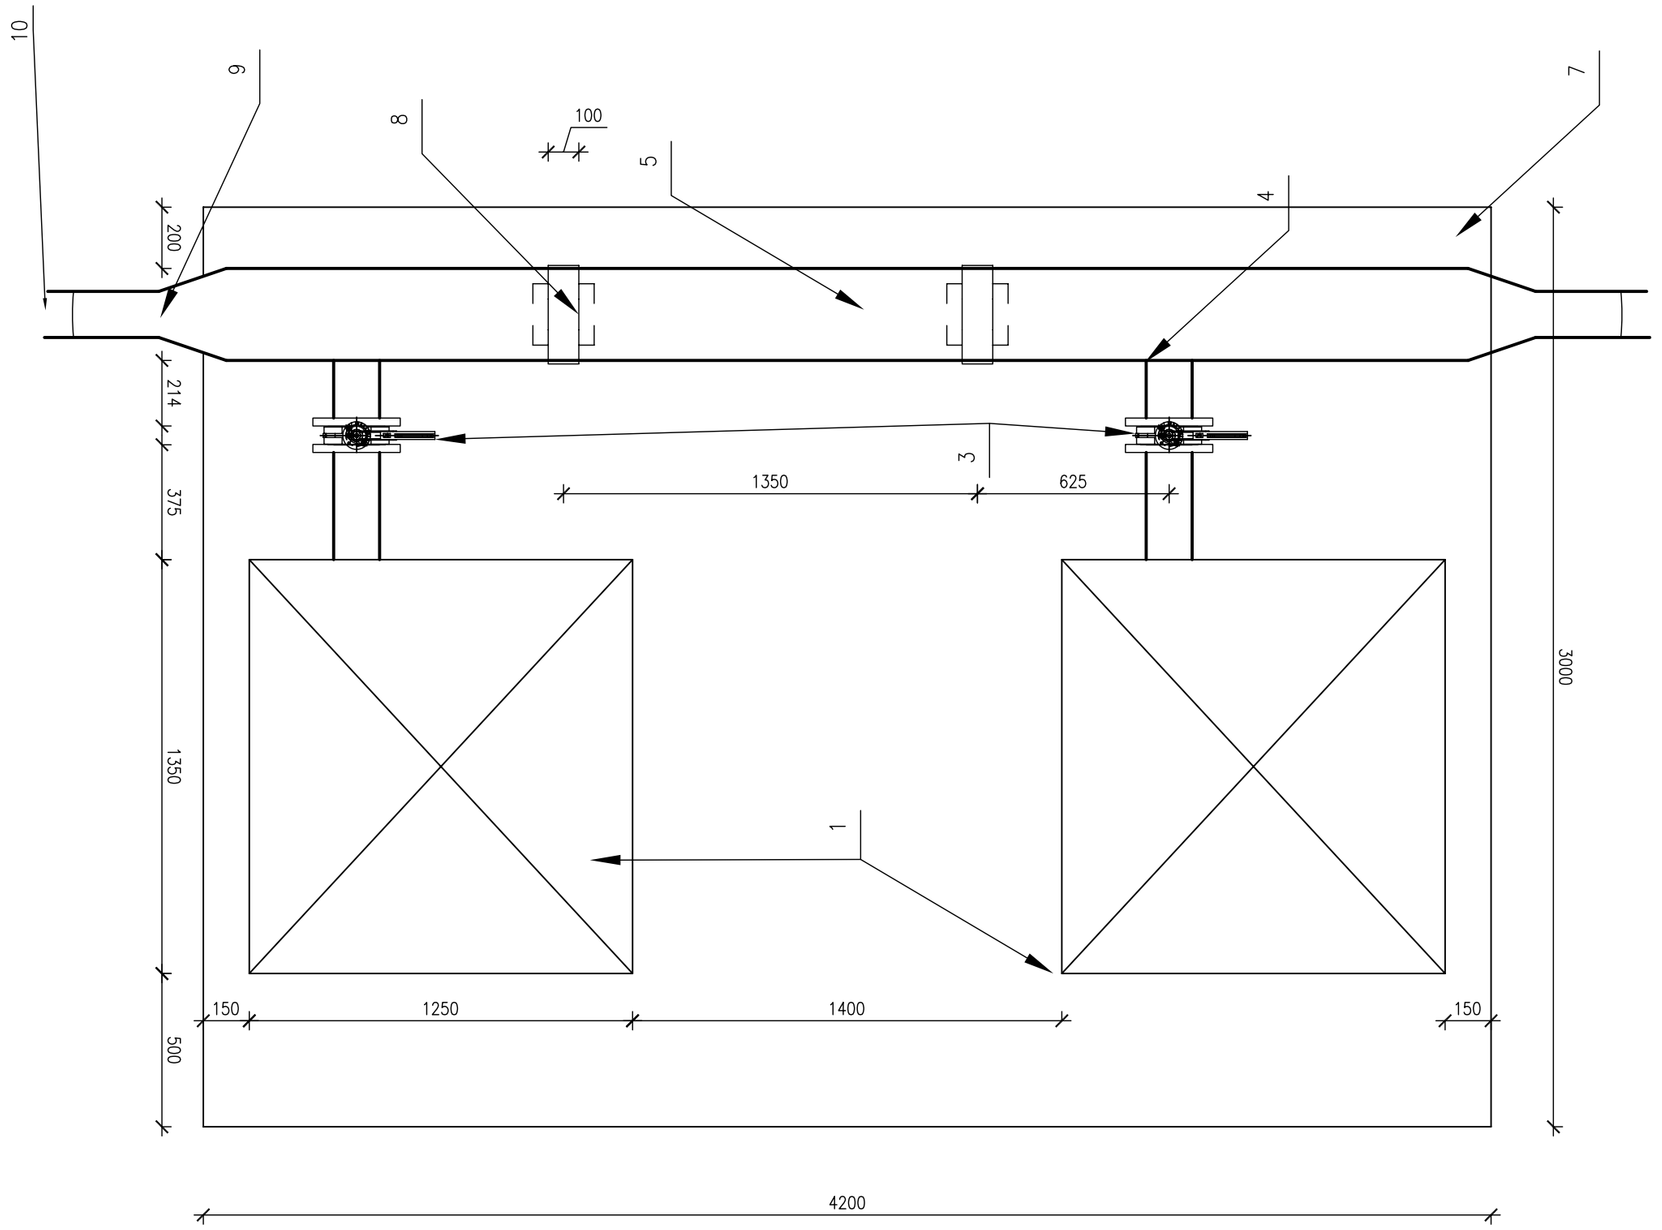

1. DOSTAWA AERZEN POLSKA – DMUCHAWA GM25S Z SILNIKIEM 132SX O MOCY 7,5kW I OBUDOWĄ DŹWIĘKOCHŁONNĄ
2. MONTAŻ 2 KOMPLETÓW URZĄDZEŃ.

poz.	wyszczególnienie	ilość	j.m.	materiał	prod./norma	uwagi
12.	KOLANO ø125	1	szt.	St3		
11.	ZWĘŻKA ø300/ø125	1	szt.	St3		
10.	KOLANO ø150	1	szt.	St3		
9.	ZWĘŻKA ø300/ø150	1	szt.	St3		
8.	PODPORA KOLEKTORA TŁOCZNEGO	2	szt.	St3		
7.	ŁAWA FUNDAMENTOWA (wg osobnego opracowania)	1	kpl.			
6.	TRÓJNIK ø300mm SPAWANY, ILOZOWANY TAŚMĄ DENSO	1	szt.	St3	KER–83/2.01	
5.	RUROCIĄG ROZPRĘŻAJĄCY ø300 ZE STALI St3 ILOZOWANY TAŚMĄ DENSO	1	kpl.	St3		
4.	TRÓJNIK ø300/ø125mm PN10	2	szt.	St3	PN–87/H–74731	
3.	PRZEPUSTNICA MIĘDZYKOŁNIERZOWA VAG–CEREX INTEREX–L ø125 – ŻELIWO SFEROIDALNE I STAL NIERDZEWNA PN10	2	szt.	żeliwo i stal nierdz..	np.VAG–CEREX INTEREX L	USZCZELNIENIE MANSZETA EPDM
2.	DMUCHAWA ROOTS'A AERZEN GM25S LU41.01 Z PRZYŁĄCZEM ø125 Z ZAWOREM KLAPOWYM ZWROTNYM I ZAWOREM CIŚNIENIOWYM, SILNIK 132SX; 7,5kW	2	kpl.		AERZEN	ODCIĄŻENIE ROZRUCHU AEROMAT 3"
1.	OBUDOWA DŹWIĘKOCHŁONNA Z BLACHY OCYNKOWANEJ Z TACĄ ZABEZPIECZAJĄCĄ PRZED ROZLANIEM OLEJU I WYMUSZONĄ WENTYLACJĄ	2	kpl.		AERZEN	POWŁOKA LAKIERNICZA RAL 5001

		IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ:	DATA:	PODPIS:
inwestycja: REMONT I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SYSTEMU "LEMNA" W PRZYROWIE	projektował:	MARCIN SZWAJCA	instal.–inż. sanit. SWK/0068/POOS/04		
tytuł rysunku: STACJA DMUCHAW	wykonał:	DANIEL TEREBIŃSK			
	sprawdził:	AGNIESZKA SZWAJCA	instal.–inż. sanit. SWK/0130/POOS/04		
branża: technologiczna	kierownik opracowania:	DANIEL TEREBIŃSK			
projekt nr: 003/09	nr arch. rysunku:	003/09–01–03		arkusz	zmiany:
zastępuje rys.:	skala: 1:20				
stadium: Projekt wykonawczy	P.U.H. "EKO–EKSPLOATACJA" – STARE MIASTO				