A–A

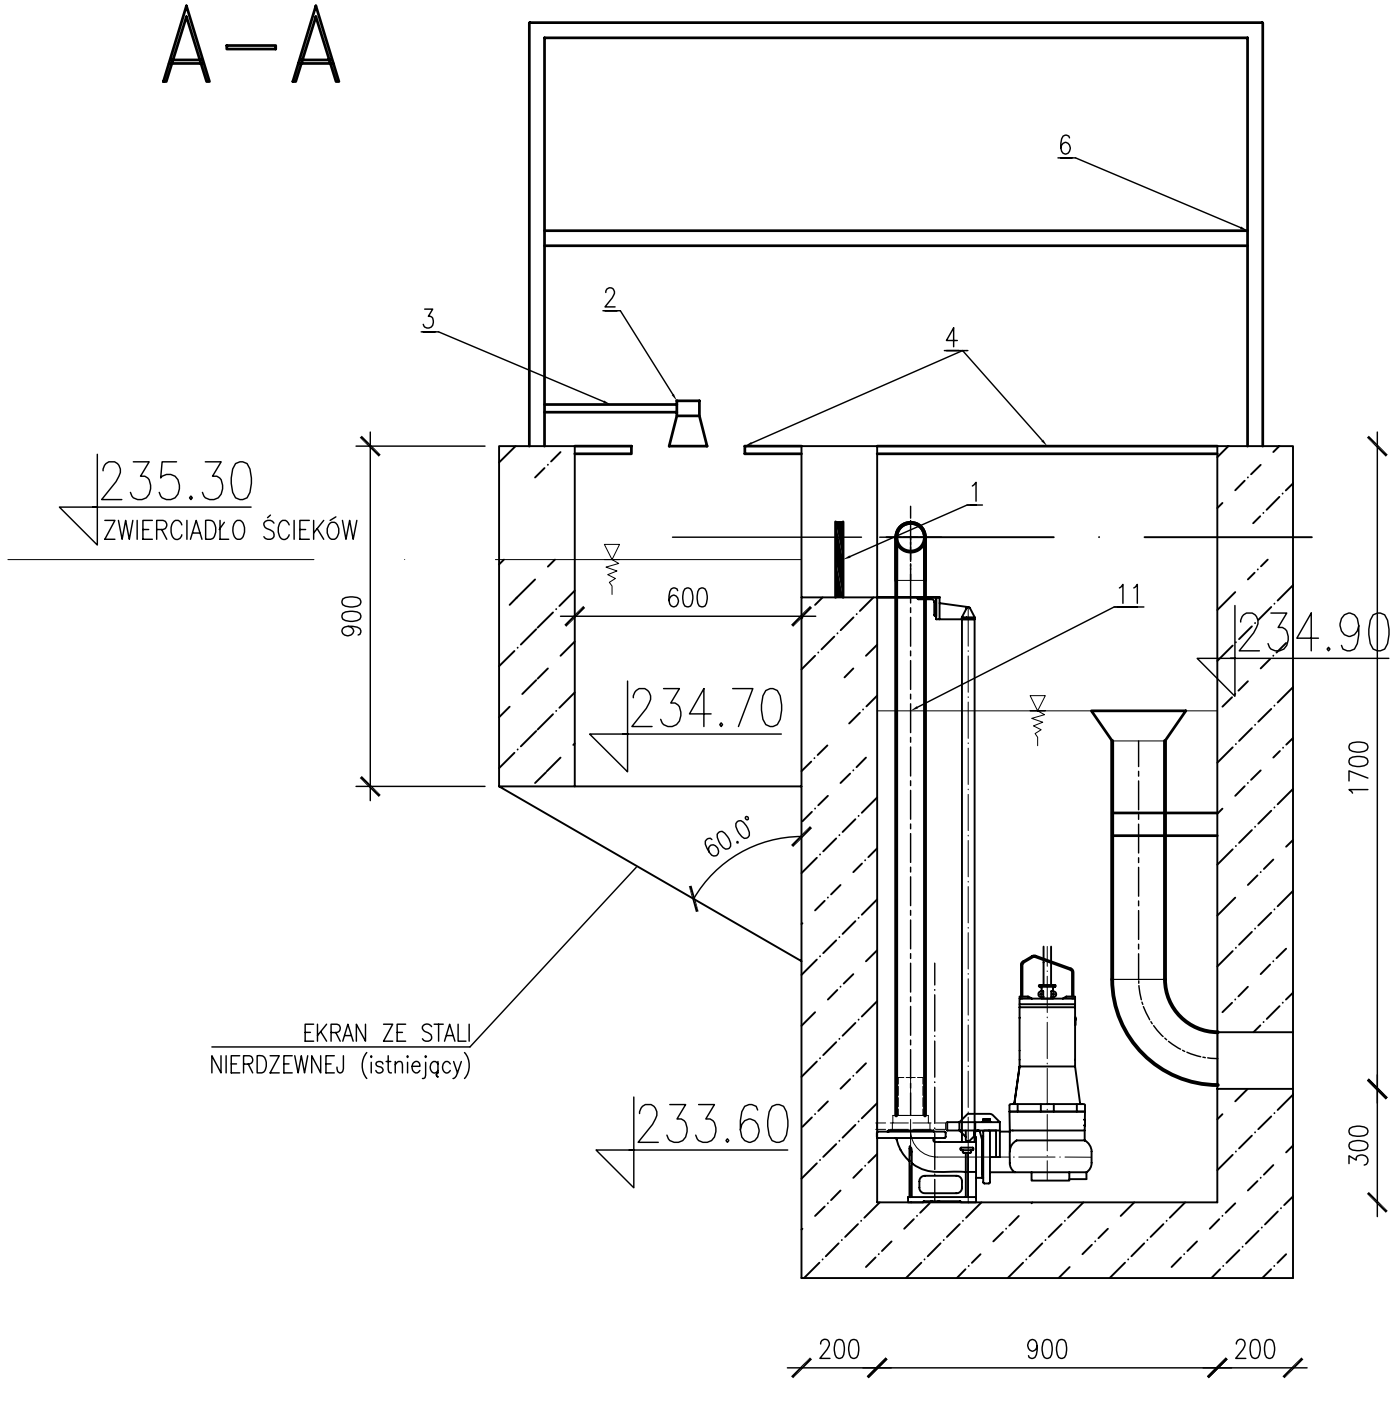

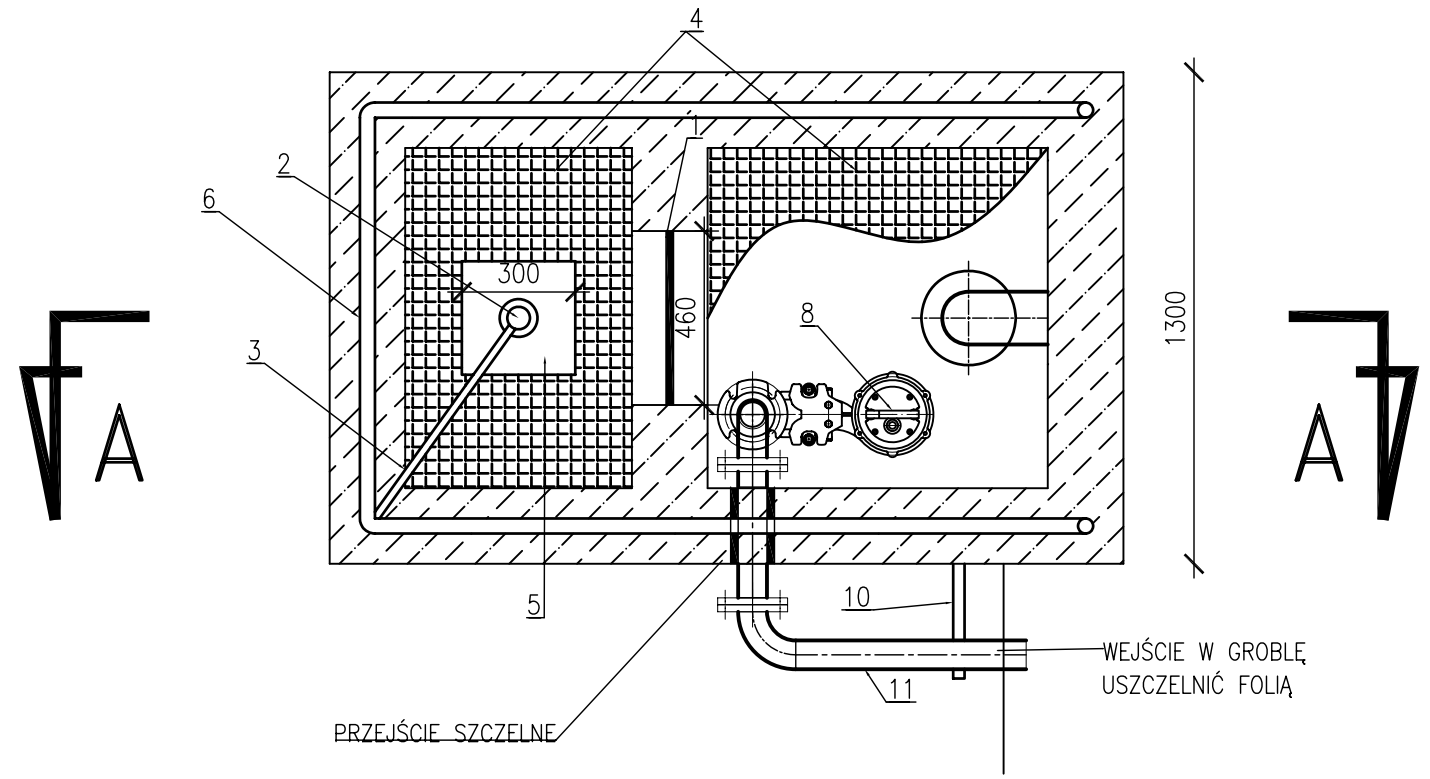

poz.	wyszczególnienie	ilość	j.m.	materiał	prod./norma	uwagi
12.	*ZAWIESIE DO POMPY 200X200X5MM Z RURKĄ ø25 I LINĄ KWASOODPORNĄ ø5MM DO ZAWIESZENIA POMPY RECYRKULACYJNEJ*	1	kpl.	OH18N9		
11.	*RUROCIĄG TŁOCZNY PE63 ZE SPADKIEM W KIERUNKU POMPY 0,5% SDR11 PE80 ZGRZEWANY ELEKTROOPOROWO*	106	m		np.Gamrat	
10.	*PODPORA RUROCIĄGU TŁOCZNEGO Z KĄTOWNIKA 30X30X3*	2	kpl.			
9.	*ZŁĄCZE STRAŻACKIE (KOMPLET) W75*	1	kpl.		PN–91/M–51031	
8.	*POMPA ŚCIEKOWA RECYRKULACYJNA MEPROZET 65PZM 1,5 SP–4 O MOCY 1,5kW*	1	szt.		MEPROZET Brzeg	
7.	*RUROCIĄG ELASTYCZNY KUMA WINTERFLEX ø75 ZE ZŁĄCZEM STRAŻACKIM DN75*	1	kpl.		PN–91/M–51031	
6.	*BARIERKA (istniejąca)*	1	kpl.	St–3		
5.	*OTWÓR W KRACIE WEMA 300mm X 300mm NA CZUJNIK*	1	szt.			
4.	*POMOST Z KRATY WEMA OCYNKOWANEJ*	2	el.	St–3		sprawdzić wymiary
3.	*RAMIĘ CZUJNIKA ULTRADŹWIĘKOWEGO*	1	szt.	OH18N9		
2.	*CZUJNIK ULTRADŹWIEKOWY PRZEPŁYWU ŚCIEKÓW*	1	kpl.		np.NivuMaster Pulsar	wymaga przetwornika NivuMaster LF–5:2
1.	*PRZELEW THOMPSONA 60°*	1	kpl.	OH18N9	np.ENVIMAC	wymiana

inwestycja:
REMONT I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SYSTEMU "LEMNA" W PRZYROWIE

	IMIĘ I NAZWISKO	*NR UPRAWNIEŃ:*	*DATA:*	*PODPIS:*
projektował:	MARCIN SZWAJCA	instal.–inz. sanit. SWK/0068/POOS/04		
wykonał:	DANIEL TEREBIŃSKI			
sprawdził:	AGNIESZKA SZWAJCA	instal.–inz. sanit. SWK/0130/POOS/04		
kierownik opracowania:	DANIEL TEREBIŃSKI			

tytuł rysunku:
KOMORA WYPŁYWOWA (istniejąca)

branża: technologiczna

projekt nr: 003/09

zastępuje rys.:

stadium: Projekt wykonawczy

skala: 1:20

nr arch. rysunku: 003/09–01–06

arkusz

zmiany:

P.U.H. "EKO–EKSPLOATACJA" – STARE MIASTO